


Filtr s aktivním uhlím

Série FI03-12-AC




Konstrukční provedení	Filtr s aktivním uhlím
Funkce	Filtrace stlačeného vzduchu, k odfiltrování plynných nečistot
Třídy kvality	Pevné částice 1, Olej 1 za ISO 8573-1, Zbytkový obsah oleje <0,005mg/m ³
Filtrační vložka	Aktivní uhlí
Připojení	G1/2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Zinkový tlakový odlitek, Nádržka kondenzátu Polykarbonát nebo Kov, Těsnění NBR
Médium	Stlačený vzduch
Teplota média	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou 0...+60°C (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C)
Teplota okolí	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou -10...+60°C
Vstupní tlak	1,5...16bar resp. 1,5...20bar hlasitý tabulka
Směr průtoku	je označeno šipkou
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	vertikální, Vypouštěcí šroub dole
Speciální provedení	Indikátor diferenčního tlaku
Pokyn k použití	Předřazení předfiltru a mikrofiltru je nezbytné. Při uvádění zařízení do provozu je třeba tlak zvyšovat pomalu, aby nedošlo k poškození filtračních vložek.. Doporučená výměna filtrační vložky: 1000 Provozní hodiny nebo 1/2 Rok

Typový klíč

		FI03 - 12 - M - AC			
Připojení	1/2"	12			
Nádoba	Plastová nádoba (Nechat prázdné)				
	Plastová nádoba s ochranným košem	P			
	Kovová nádoba	M			
Filtrační vložka	Aktivní uhlí		AC		


Rozměrový výkres

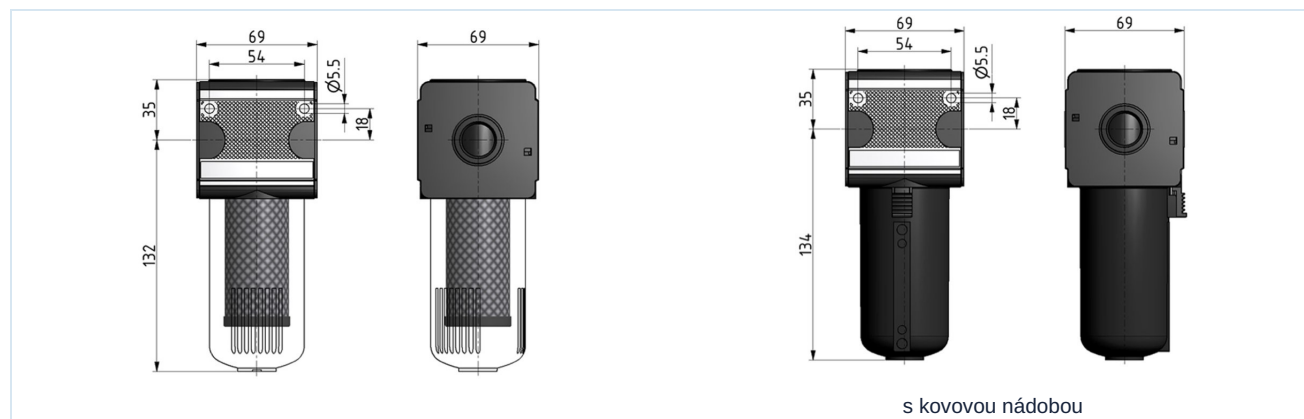

Připojení	Průtok při 6 baru* [Nl/min]	max. vstupní tlak [bar]	Typ
G1/2"	1250	16	FI03-12-AC
G1/2"	1250	16	FI03-12-P-AC
G1/2"	1250	20	FI03-12-M-AC

*Průtok při vstupním tlaku 6bar a poklesu tlaku 0,2bar

Průtokový diagramm

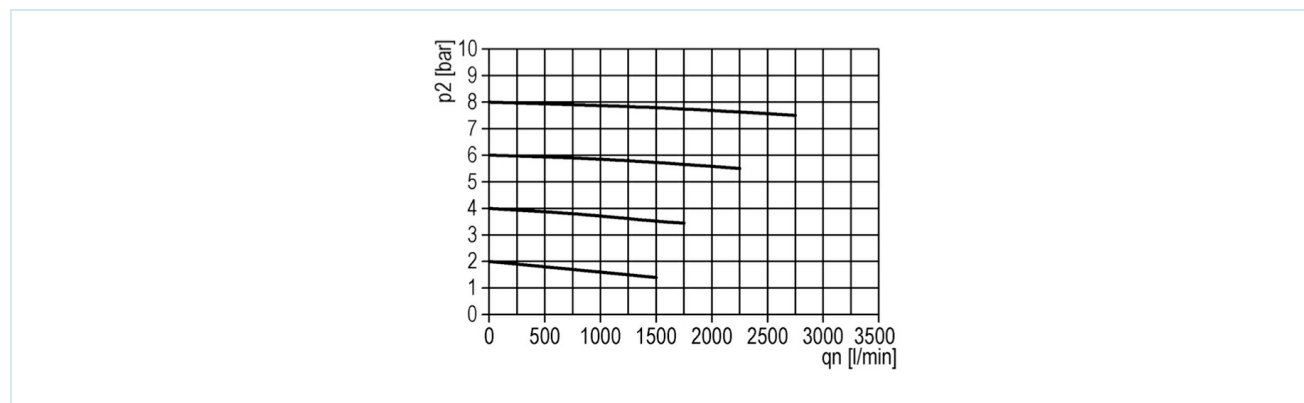

Příslušenství

Označení	Typ
Přidrzný úhel (kompletní)	MMB03-12/34

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Verze 8

139369 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 2